
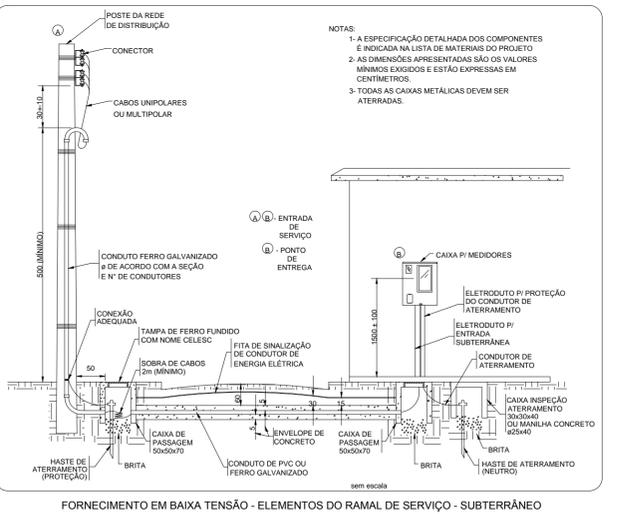
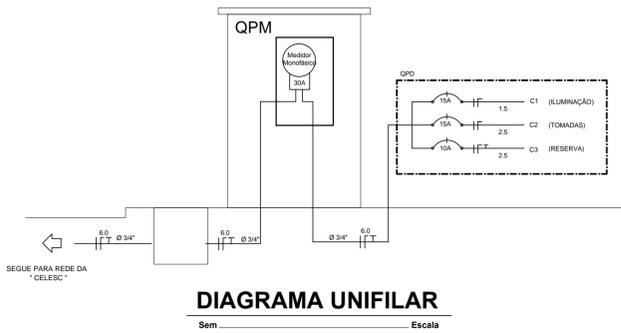



QPD

Circ.	Iluminação (w)			Tomadas (w)				Soma em watts	Disj. (A)	Fio (mm ²)	Fase (R/S)	
	40	60	100	100	300	600	1.200					
C1	12	3	-	-	-	-	-	660	15	1,5	R	Iluminação
C2	-	-	-	3	-	-	-	600	15	2,5	R	Tomadas
C3	R	E	S	E	R	V	A	1.000	10	2,5	R	Reserva
Soma	12	3	-	3	1	-	-	2.260	30	6,0	R	

QUADRO DE CARGAS

OS CONDUTORES E ELETRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS SERÃO DE SEÇÃO 1,5 mm² E BITOLA Ø1/2", RESPECTIVAMENTE.

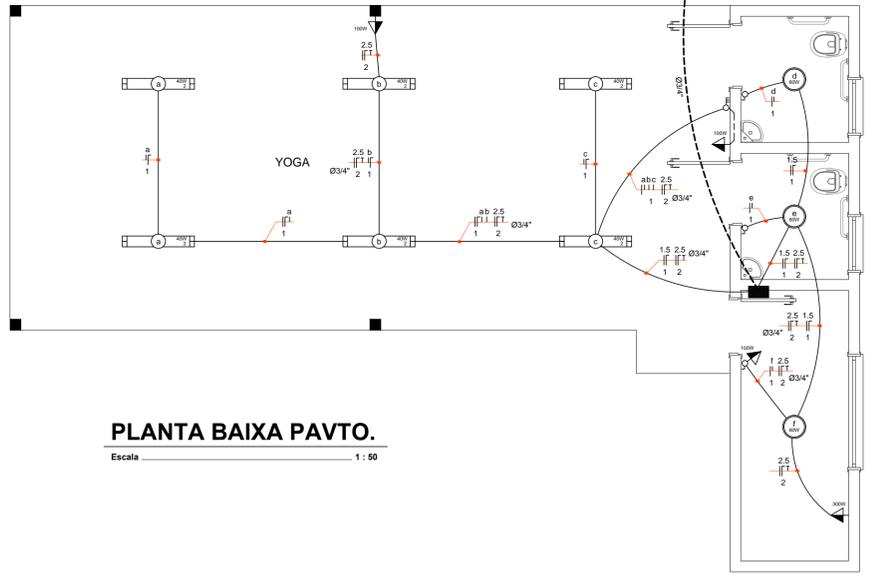

- LEGENDA**
- QPM QUADRO DE PROTEÇÃO E MEDIÇÃO(ENERGIA)
 - QPD QUADRO DE PROTEÇÃO E DISTRIBUIÇÃO(ENERGIA)
 - ELETRODUTO EMBUTIDO NO TETO.
 - ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO E/OU NA PAREDE.
 - CONDUTOR FASE, NEUTRO, RETORNO E TERRA RESPECTIVAMENTE
 - ELETRODUTO QUE SOBE E QUE DESCE, RESPECTIVAMENTE.
 - INTERRUPTOR SIMPLES DE UMA DUAS E TRES SECOES RESPECTIVAMENTE.
 - INTERRUPTOR PARALELO DE UMA DUAS E TRES SECOES RESPECTIVAMENTE.
 - LUMINÁRIA COMPLETA INCANDESCENTE NA PAREDE E NO TETO
 - LUMINÁRIA COMPLETA FLUORESCENTE (2 X 40 W)
 - LUMINÁRIA (400 W)
 - TOMADAS DE ENERGIA A 0,30m, 1,20m E 2,20m DE ALTURA, RESPECTIVAMENTE
 - DISJUNTOR
 - MEDIDOR DE ENERGIA
 - ATERRAMENTO
 - SENSOR DE PRESEÇA
 - TOMADA TELEFONE
 - CH CHUVEIRO
 - GEL GELADEIRA
 - LR LAVADORA DE ROUPAS



Rua Roberto Trompowski, 68 2º andar. Tel: 49 3522.2800 Fax: 35220235 www.ammoc.com.br e-mail: ammoc@ammoc.com.br - JORNADA SC

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO

Obra: **ACADEMIA DE SAÚDE** Conteúdo: **PLANTA BAIXA DETALHES CONSTRUTIVOS**

Referência: **PROJETO ELÉTRICO**

Local da Obra: **RUA 7 DE SETEMBRO - OURO - SC** Prefeito(a) em Exercício

Quaisquer alterações consulte os responsáveis técnicos

Assinatura Responsável Técnico _____ Assinatura Prefeito _____

Projeto: **DENIR NARCIZO ZULIAN - ENG. CIVIL - CREA/SC 50.805-8**
MICHEL ALBERTI - ENG. CIVIL - CREA/SC 80.032-6
ANA JÚLIA UNGERICHT - ENG. CIVIL - CREA/SC 105.295-8 Prancha: **ELE ÚNICA**

Desenho: **ANDRÉ BEAL** Data: **MARÇO / 2014** Escala: **INDICADA(S)** Área Total: **353,03 m²**